

Handleiding 17 het aansluiten van een Stat-X® E bluseenheid



Het installeren van een brandblusinstallatie dient op vakkundige wijze te worden uitgevoerd. Dit is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid, juiste gereedschap en goede werkprocedures. In dit informatieblad wordt het aansluiten van de elektrisch activeerbare bluseenheid behandeld.

1. De kabellengte voor de verbinding tussen de Stat-X elektrisch activeerbare bluseenheid is niet gemaximeerd.
2. Voor de verbinding tussen de Stat-X bluseenheid en de activatie elektronica gebruikt men goedgekeurde $1 \times 2 \times 1,5\text{mm}^2$ kabel en de meegeleverde connector. (zie foto 1)
3. De goedgekeurde kabel aan beide zijden aanpellen en afwerken met adereindhulsjes. (zie foto 4)
4. Monteer de meegeleverde connector af (zie foto 5,6)
5. Sluit de connector aan op de Stat-X bluseenheid (zie foto 2,3)
6. Controleer het aansluitwerk en meet de weerstand vanaf het andere eind van de kabel.
Die moet tussen de 1,4 en 2 ohm zijn. (zie foto 7)
7. Sluit na controle 6 de kabel aan op de KG/SA of μ -ETB stuur elektronica.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

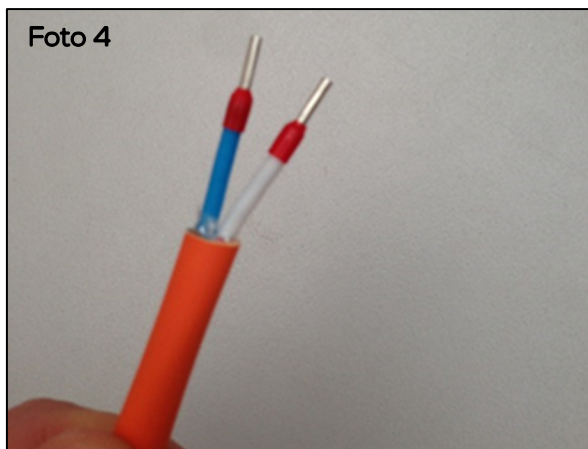


Foto 5



Foto 6



Foto 7



K & G Groep B.V. Spoorwijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier