



Het installeren van een brandblusinstallatie dient op vakkundige wijze te worden uitgevoerd. Installatiewerk is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid, het juiste gereedschap en goede werkprocedures.

In dit informatieblad wordt het aansluiten van de bekabeling op de elektrisch activeerbare bluseenheid behandeld.

Benodigheden naast vakmanschap:

- De Stat-X E bluseenheid
- Kabeladapter
- Adereindhulsjes (rood zijde lasdoos) (blauw zijde bluseenheid)
- Krimpkous
- Kabel MB
- Adereindhulstang
- Zijknijptang
- Striptang
- Heteluchtpistool
- Baco



Foto 1

- 1) De kabellengte voor de verbinding tussen de lasdoos (levering installateur) en elektrisch activeerbare bluseenheid is maximaal 1 meter.
- 2) De rode MB stuurkabel afknippen op 1 meter en aan beide kanten aanpellen en afwerken met de adereindhulsjes, (rood-blauw)
- 3) Soldeer of verbind met de adereindhuisen (blauw) de zwarte activatorraden met de MB kabel om ze daarna af te werken met een krimpkous.
- 4) Let op dat de zwarte activatorraden niet in het schroefdraad van de adapter komen of werk deze desnoods extra af met een krimpkous.
- 5) Plaats de kabeladapter.
- 6) Draai de wartelmoer handvast aan.
- 7) Controleer het aansluitwerk en de activator, de weerstand moet exclusief de weerstand van de meetsnoeren zijn tussen de 1,4 en 2 ohm.



Foto 2



Foto 3

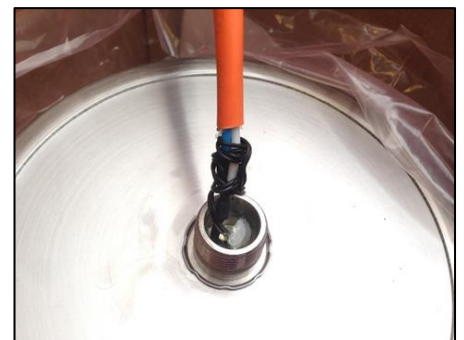


Foto 4

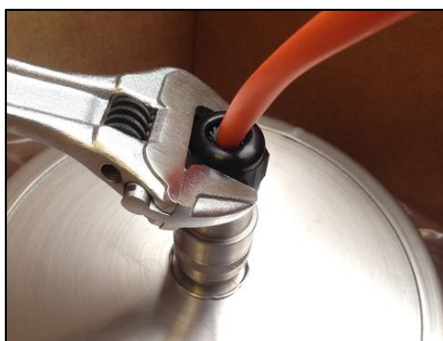


Foto 5



Foto 6



Foto 7

K & G Groep B.V.

Spoordijkhof 1 4944 AZ Raamsdonk T: +31 162 520782 info@kg-groep.com www.kg-groep.com